



CARTA 150/2018/DEOP-ENERGISA MT
Cuiabá, 04 de maio de 2018.

Ilma. Sra.

PROFESSORA SILVANA

Câmara Municipal de Sorriso

Av. Porto Alegre nº 2615 - Bairro Centro

CEP 78890-000 - Sorriso/MT

Prezada Senhora

Reportando-nos ao expediente contido no Requerimento N.º 290/2017 - GP/SEC de 16.11.2017, por meio do qual V.Sa. solicita informações relativas aos questionamentos sobre as constantes quedas de energia elétrica e “meia fase” que vem acontecendo no Distrito Industrial e na zona rural do município de Sorriso-MT, esta Distribuidora tem a esclarecer o que se segue:

Antes de tudo, cumpre enfatizar que o Grupo ENERGISA, antigo controlador da Energisa, apresentava debilitada situação econômico administrativa, que acabou por dar origem a pedido de Recuperação Judicial.

A referida situação fez com que a ANEEL decretasse a intervenção administrativa na ENERGISA, nos termos da Resolução Autorizativa nº 3.647/2012, a fim de se recuperar a própria Distribuidora, preservando o interesse público e a continuidade na prestação do serviço em benefício dos próprios consumidores da área de concessão.

Com o fim da intervenção, o Grupo ENERGISA assumiu o controle acionário da ENERGISA, enviando todos os esforços necessários para cumprimento dos requisitos impostos pela ANEEL à recuperação imediata



da situação financeira da concessionária, tendo, inclusive, renegociando diversas obrigações em atraso.

Nesse contexto, é importante registrar que o Grupo ENERGISA vem trabalhando muito para recuperar a situação financeira da concessionária, de modo a salvaguardar a continuidade na prestação do serviço de acordo com os parâmetros de qualidade e eficiência estabelecidos pelo órgão regulador.

Tecidas as considerações acima, a ENERGISA MT presta a seguir os esclarecimentos sobre os fatos aventados no ofício em espeque, o que faz nos seguintes termos.

Inicialmente importa destacar, que o conjunto elétrico que atende o município de Sorriso passou recente por manutenção específica e tem previsão de execução de mais investimentos até o final deste ano.

Abaixo segue quadro descritivo da manutenção executada e o investimento já realizado, que sem dúvida implicou na melhoria significativa da qualidade do fornecimento da região.

2015 - Sorriso	
Desligamentos programados (para substituição de chaves, isoladores, cruzetas e conexões)	R\$ 83.224,71
Manutenções em linha viva (para substituição de chaves, isoladores, cruzetas e conexões)	R\$ 101.763,20
Troca de postes de madeira ou concreto danificados	R\$ 59.192,29
Aprumar postes	R\$ 33.475,04
Substituição de transformadores com sobrecarga	R\$ 33.731,11



2016 - Sorriso	
Desligamentos programados (para substituição de chaves, isoladores, cruzetas e conexões)	R\$ 48.785,35
Manutenções em linha viva (para substituição de chaves, isoladores, cruzetas e conexões)	R\$ 81.817,15
Troca de postes de madeira ou concreto danificados	R\$ 91.233,53
Aprumar postes	R\$ 6.556,72
Substituição de transformadores com sobrecarga	R\$ 36.419,67

Além disso, foi executado em 2015 a poda de 2.374 árvores, instalados 5 (cinco) religadores de 34,5 kv e 2(dois) religadores de 13,8 KV. Em 2016 foram podadas 2.000 árvores e instalados 7 (sete) religadores de 13,8 KV.

As obras mencionadas representam expansão e melhoria do sistema elétrico da ENERGISA e aumento da confiabilidade e flexibilidade operativa do sistema na região.

Para 2017, foram executadas manutenções com ações de investimentos em melhorias de redes (substituição de postes de madeira, recondutoramentos, Interligações) que foram iniciadas em maio e se estenderam até o mês de Outubro. Para estas ações está foi realizado o investimento de aproximadamente R\$364.444,32 (trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

Ainda para 2017, foi realizada a instalação de mais 3 (três) religadores 13,8kV, importantes para acelerar as manobras e consequentemente, reduzir o tempo e quantidade de clientes sem energia.



Juntamente com a instalação destes equipamentos, todos os circuitos foram percorridos, verificando-se se os elos das chaves estão adequadas e não operem sem necessidade.

No particular importa destacar que os religadores irão propiciar melhoria e rapidez na recomposição do sistema caso sejam verificados eventuais defeitos transitórios. Os religadores auxiliarão a concessionária na identificação do local em que o defeito ocorreu, de modo a possibilitar o isolamento do menor número possível de usuários afetados pela abertura das chaves e restabelecimento do suprimento para os consumidores à jusante do bloco isolado.

Dessa forma, a concessionária poderá identificar e/ou corrigir o defeito e realizar novas manobras de chaves para retornar ao estado normal da linha de distribuição e recomposição do sistema elétrico.

As ações implementadas junto ao sistema elétrico que supre a região referem-se à realização de manutenção para preservar a integridade das instalações elétricas e minimizar as ocorrências dos desligamentos acidentais do sistema de potência.

Essas ações fazem parte do plano de manutenção, onde são efetuadas inspeções e identificados pontos que requeiram algum tipo de intervenção, sendo então realizados os serviços de manutenção que normalmente envolve a inspeção das linhas, substituição de componentes da rede, poda de árvores e limpeza de faixa de passagem da linha de distribuição, etc. O plano de manutenção de 2018 também incluirá ações para melhoria da qualidade do serviço na cidade de Sorriso já a partir de janeiro, incluindo ações de (mas não restrito a) inspeção das redes, patrulhamento e manutenção de chaves reincidentes, substituição de estruturas danificadas nos alimentadores, poda de árvore e limpeza de faixa, estudo para instalações de mais chaves telecomandadas e interligação de alimentadores.



Não obstante as melhorias apontadas, embora o sistema elétrico seja projetado e construído dentro dos padrões técnicos e de segurança exigidos, devido a características construtivas de sua própria natureza, o sistema está susceptível a desligamentos não programados, ocasionados muitas vezes por intempéries, bem como fatores adversos à vontade desta Distribuidora (exemplos: descargas atmosféricas, vendavais, queda de árvores e galhos, rompimento de cabos, ação de terceiros, etc.).

Fato é que a ENERGISA MT vem envidando todos os esforços para aperfeiçoar o suprimento energético disponibilizado ao referido município, por meio da execução de obras e realização de manutenção preventiva, cujo propósito é a melhoria da qualidade do suprimento de energia disponibilizado ao referido município e região.

Por fim, segue na sequência gráficos com os resultados dos indicadores de frequência de interrupção da região de Sorriso-MT, que é atendido por 2 conjuntos elétricos, demonstrando a evolução do resultado por reflexo direto das intervenções já realizadas nos sistemas que atendem ao município. Podemos observar também que os resultados dos últimos anos estão dentro da meta ANEEL estabelecida para os conjuntos.

Os gráficos trazem o resultado anualizado para 2015, 2016 e para os meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2017.

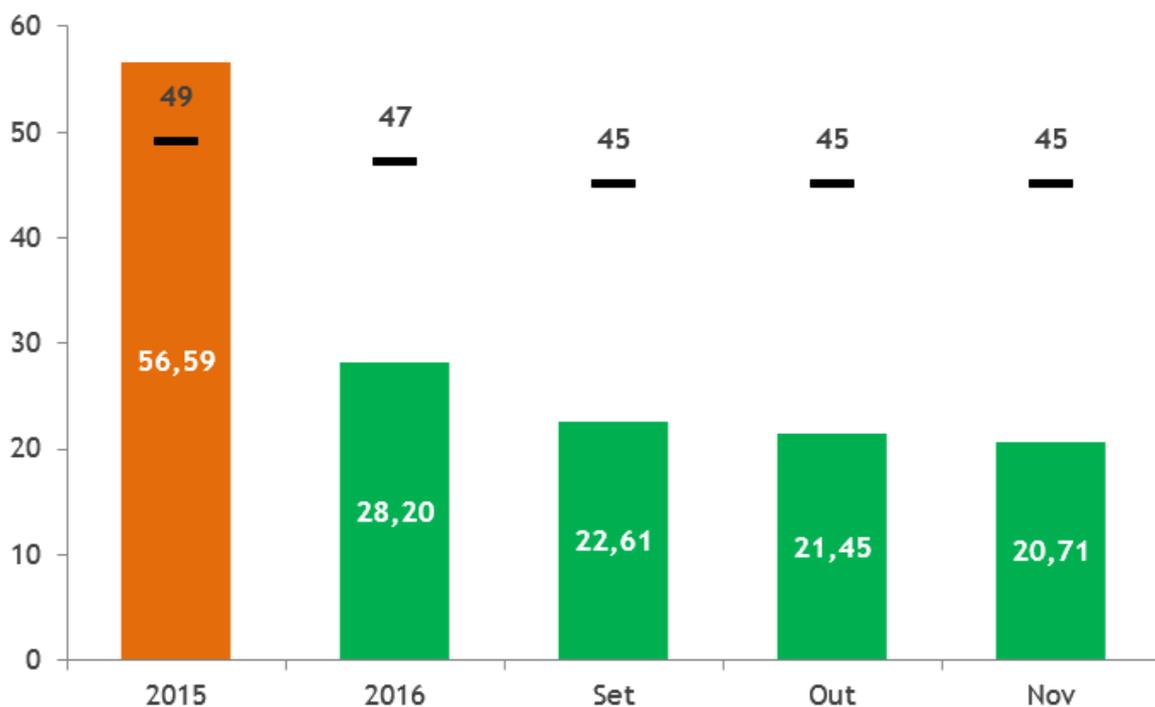


Figura 1 – Frequência de interrupções Conjunto Sorriso Terciário ELN (Anualizado)

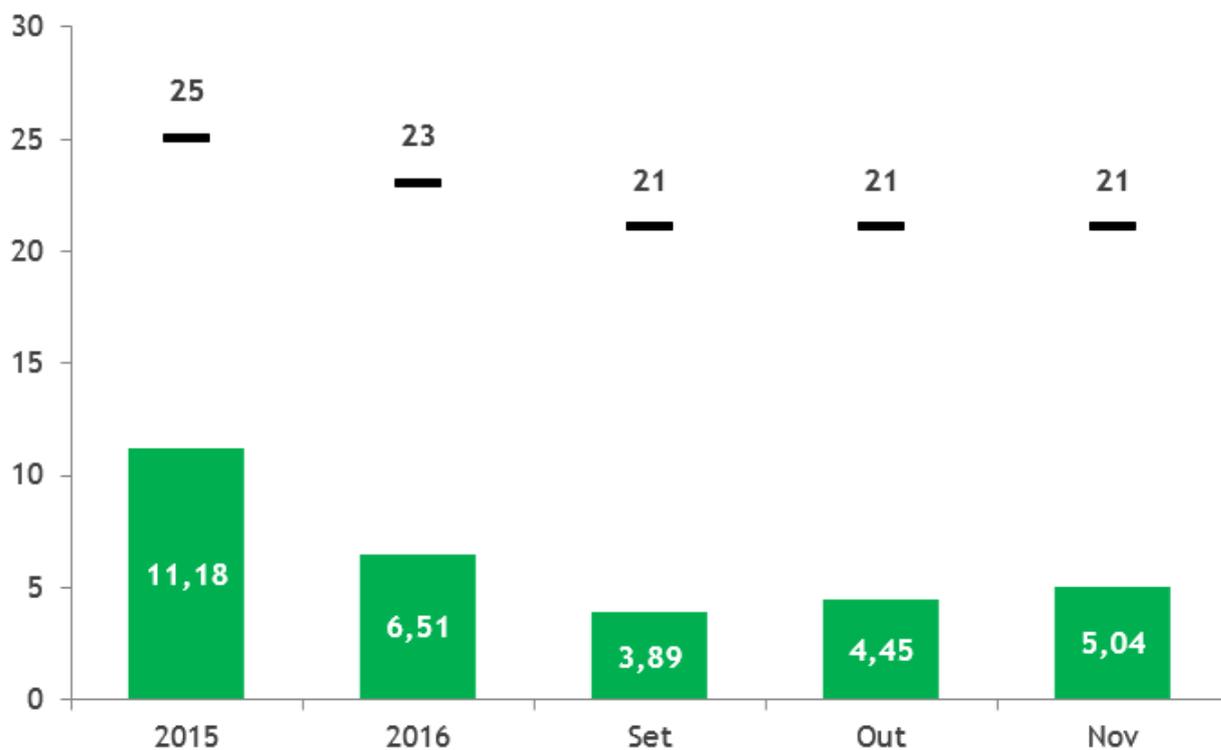


Figura 2 – Frequência de interrupções Conjunto Sorriso (Anualizado)



Quanto à solicitação de informações e embasamento legal para cobrança de taxa de iluminação pública na zona rural a Energisa esclarece que a Contribuição de Iluminação Pública é cobrada de acordo com a classe de consumo cadastrada para a unidade consumidora, e não, pela localização do imóvel.

Mediante a Seção III - Isenção da lei complementar 040/2005 de 29 de dezembro de 2005, art. 435 “são isentos da Contribuição para custeio de Iluminação Pública: (...) II - os proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóveis localizados na área rural, que estejam classificados como rurais pela concessionária do serviço de energia.” A classificação de UCs ocorre conforme o artigo 5º da resolução 414/2010 “§ 4º A classe rural caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora que desenvolva atividades de agricultura, pecuária ou aquicultura, dispostas nos grupos 01.1 a 01.6 ou 03.2 da CNAE (...)”.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos adicionais, pelo telefone (65) 3316-5286 e por e-mail: atendimento.poderpublico@energisa.com.br, ou nos nossos Postos de Atendimento pelo fone 0800 65 11 11, e/ou à Agência Estadual conveniada - AGER (65) 3618-6100 e Órgão Regulador ANEEL 114.

Atenciosamente,

Murilo Lopes Rodrigues
Supervisor de operação de sistemas - DEOP

Cindy Gomes da Silva
Coordenadora de relacionamento - DESC

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184, BANDEIRANTES
CUIABÁ – MT | 78010-900
TEL.: (65) 3316 5300
www.energisa.com.br