



Cuiabá, 15 de Fevereiro de 2019.

Câmara Municipal de Sorriso

Município de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, 2.615, Centro de Sorriso - MT/ CEP: 78890-000.

Telefone: (66)3545-7200

Email: secretaria@sorriso.mt.leg.br

Ref.: OFÍCIO N° 27/2019 - GP/SEC



Vossa Excelência,

A ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A., pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público de energia elétrica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.467.321/0001-99, com sede na Rua Vereador João Barbosa Caramuru, nº 184, bairro Bandeirantes, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, prestar esclarecimento como segue:


Atendendo ao seu **OFÍCIO N° 27/2019 - GP/SEC**, que solicita providências e respostas para as constantes quedas de energia elétrica e oscilações que vem acontecendo no município de Sorriso - MT.

Após a realização de estudos, identificamos que no ano de 2019, até o mês vigente as principais causas das ocorrências que atingiram os alimentadores que atendem a região do município de Sorriso, se deram principalmente questões climáticas, sendo a principal as descargas atmosféricas, motivo esse que foge da alçada de nossa empresa.

No entanto, salientamos que nossa empresa não mede esforços nos investimentos e busca sempre potencializar os resultados, assim como, melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica. Onde isso pode ser visto pelos indicadores DEC (Duração Equivalente de Interrupção) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção) dos conjuntos de SORRISO e SORRISO TERCEARIO-ELN, os quais atendem o município, onde os mesmos se encontram dentro dos limites regulatórios estipulados pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), apresentando os seguintes resultados:

Conjunto de Sorriso:

- DEC - 13,08 horas (limite de 15 horas) - 12,8% abaixo do limite estipulado.
- FEC - 6,15 vezes (limite de 21 vezes) - 70% abaixo do limite estipulado.

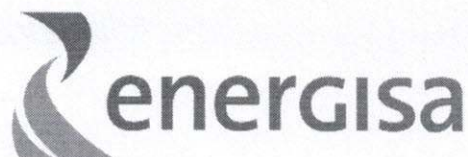

Conjunto de Sorriso-Terceário ELN:

- DEC - 46,94 horas (limite de 51 horas) - 8% abaixo do limite estipulado.
- FEC - 16,34 vezes (limite de 45 vezes) - 63% abaixo do limite estipulado.

Sendo isso, proveniente dos investimentos realizados pela nossa concessionária na região. Onde identificamos os piores alimentadores e entramos com manutenções nos mesmos, para solucionar os problemas. Segue abaixo as manutenções realizadas nos três piores alimentadores que atendem a região de Sorriso:


ALIM	TIPO DE SERVIÇO	unidade	2018	2019	Total Geral
88004	01 - POSTE	UNI	61	1	75
	02 - CRUZETAS	UNI	65	12	99
	03 - ISOLADOR	UNI	11	3	17
	05 - PODA DE ARVORE	UNI	87	1	165
	07 - SUBST. TRANSFORMADORES	UNI	23		38
	08 - PARA RAIOS	UNI	71		104
	11 - CHAVE	UNI	86	6	98
ALIM	TIPO DE SERVIÇO	unidade	2018	2019	Total Geral
88005	01 - POSTE	UNI	36	1	56
	02 - CRUZETAS	UNI	25	2	39
	03 - ISOLADOR	UNI	10		16
	05 - PODA DE ARVORE	UNI	34	34	107
	07 - SUBST. TRANSFORMADORES	UNI	11		14
	08 - PARA RAIOS	UNI	5	3	8
	11 - CHAVE	UNI	21		21
ALIM	TIPO DE SERVIÇO	unidade	2018	2019	Total Geral
276014	01 - POSTE	UNI	18	2	54
	02 - CRUZETAS	UNI	34	8	60
	03 - ISOLADOR	UNI	27	25	181
	04 - CONDUTOR	KM	0,34		0,73
	05 - PODA DE ARVORE	UNI	1		2
	06 - LIMPEZA DE FAIXA	HECT	14,85		14,85
	07 - SUBST. TRANSFORMADORES	UNI	62	2	120
	08 - PARA RAIOS	UNI	21	1	34
	11 - CHAVE	UNI	10	8	48

Contudo, salientamos que todos os acontecimentos relativos à qualidade do fornecimento de energia são supervisionados e monitorados pela empresa por meio dos indicadores de qualidade de serviço. Ressaltamos ainda que esta companhia é fiscalizada e regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), tal qual reafirma nosso compromisso constante com a melhoria dos serviços prestados.



Sem mais para o momento, ficamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

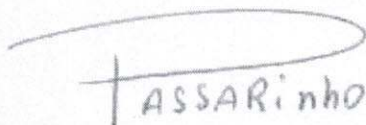

TASSARINHO

Erik Passarinho Almeida

Sup. Operação Sistema, DEOP - ENGENHARIA DA OPERAÇÃO.





PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

OFÍCIO GAPRE Nº 135/2019


Sorriso/MT, 15 de Abril de 2019.

Excelentíssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através do presente, encaminhar a Vossa Excelência, Carta nº2801/2019/CRPP/ENERGISA-MT, cópia em anexo, referente a resposta do Requerimento **nº001/2019** o qual tramitou na 1ª Sessão Ordinária do ano de 2019.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

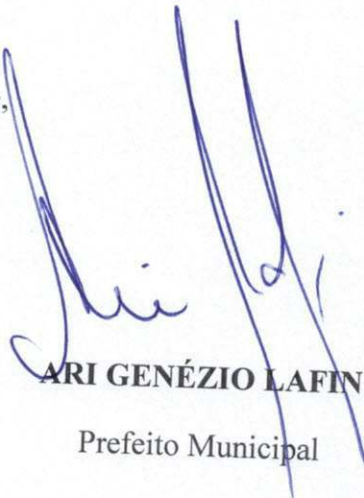

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

A sua Excelência o Senhor,
CLAUDIO OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Sorriso
Nesta

CARTA Nº 2801/2019/CRPP/ENERGISA MT

Cuiabá, 12 de abril de 2019

Ao Senhor Nelson Roberto Campos
 Secretário Adjunto de Administração
 Prefeitura Municipal de Sorriso
 Av. Porto Alegre, nº 2525 - Centro
 CEP: 78.890-000- Cidade: Sorriso - MT

Assunto: Solicitando providências necessárias devido a constantes quedas e oscilações de energia
 Prezado Senhor,


Recebemos seu OFICIO SMA Nº 079/2019, solicitando providências necessárias devido a constantes quedas e oscilações de energia que vem ocorrendo no município de Sorriso-MT.

Reportando - nos ao expediente contido no Requerimento Nº. 079/2019, por meio do qual V.Sa. Solicita que está concessionária apresenta esclarecimento sobre quedas e oscilações no fornecimento de energia elétrica no município de Sorriso, bem como solicitar providências para solucioná-los e prevenir danos. Esta Distribuidora tem a esclarecer o que segue abaixo:

Informamos que através do indicador técnico que faz a medição da Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC), mostra que o conjunto de Sorriso (conjunto que atende o município em questão) ficou dentro dos limites estipulados pela Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para o ano de 2018. Realizamos obras e manutenções de melhorias no ano de 2018 e 2019, afim de melhorarmos cada vez mais a qualidade do fornecimento de energia elétrica para nossos cliente do município. Abaixo segue a o resultado gráfico do resultado do FEC 2018 e as e as obras e manutenções de melhorias que já foram executadas:

Dados da Ocorrência:

Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora (FEC): Número de interrupções ocorridas, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado

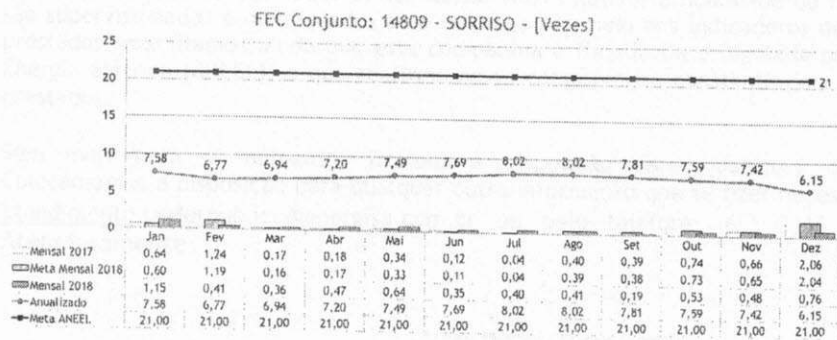

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184 | Bandeirantes
 Cuiabá | MT
 CEP 78010-900
 Tel.: (65) 3316 5300
 www.energisa.com.br



PRÊMIO NACIONAL



ABRADEE
2018



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO E PROCESSOS

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO

Interessado: Prefeitura Municipal de Sorriso

Assunto: Mensagem

Estrutura Administrativa: Documentação Legislativa

DESCRIÇÃO:

Resposta de requerimento 001/2019

DADOS DO REGISTRO

Processo: 154/2019

Protocolo: 154/2019

Usuário: ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA

Data do Protocolo: 25/04/2019 9:49:35

Utilize o leitor de QR Code



INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO!

VERIFIQUE O ANDAMENTO DO SEU PROCESSO ATRAVÉS DO PORTAL CIDADÃO:

<http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo>

SORRISO - MT, quinta-feira, 25 de abril de 2019.